




## Zentrale Trinkwassererwärmung für Anlagen mit nicht wohnungstypischem Entnahmeverhalten Businesskunden

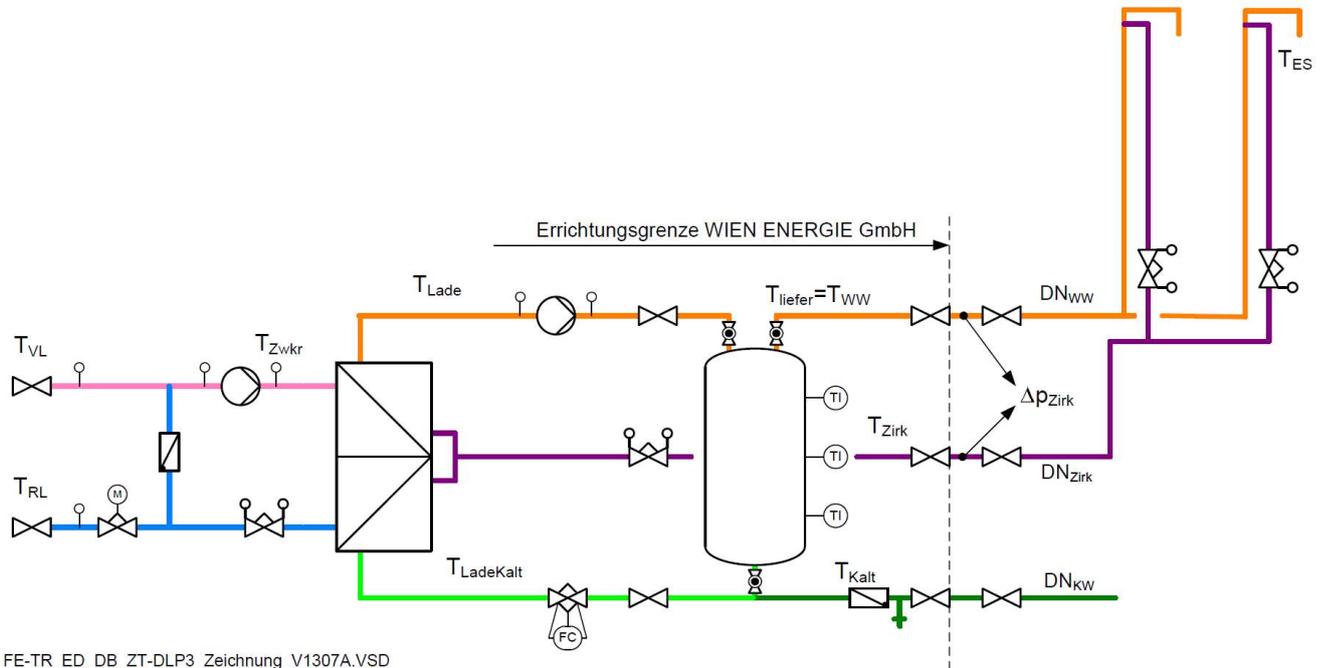

FE-TR\_ED\_DB\_ZT-DLP3\_Zeichnung\_V1307A.VSD

Abkürzung	Bezeichnung
$T_{VL}$	Vorlauftemperatur heizungsseitig, Stationseintritt
$T_{ZwKr}$	Zwischenkreistemperatur Wärmetauscher heizungsseitig
$T_{RL}$	Rücklauftemperatur Wärmetauscher heizungsseitig
$T_{LadeKalt}$	Lade - Kaltwassertemperatur, Eintritt in Wärmetauscher trinkwasserseitig (Mischtemperatur aus Speicherladung und Kaltwasserleitung)
$T_{Zirkal}$	Zirkulations - Kaltwassertemperatur, Eintritt in Wärmetauscher trinkwasserseitig ((Mischtemperatur aus Zirkulation und Kaltwasserleitung)
$T_{Zirk}$	Zirkulationstemperatur, trinkwasserseitig
$T_{Lade}$	Ladetemperatur, Wärmetauscheraustritt trinkwasserseitig
$T_{Liefer}$	Liefertemperatur, am Austritt aus Trinkwassererwärmungsstation trinkwasserseitig
$T_{ES}$	Entnahmetemperatur an der Zapfstelle, trinkwasserseitig